

Omkeerbare SAC3-regelaar

Plafondventilatorregelaar
Instructies voor installatie en bedrading



Artikelnummer

4001000128
Omkeerbare SAC3-regelaar

220-240V~50Hz

Vent-Axia®

CE UK
CA

Deze instructies hebben betrekking op de volgende controller:-

SAC 3 220-240V A.C 50Hz Maximale belasting voor deze regelaar is 200W

BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT.

Installeer dit product NIET in gebieden waar het volgende aanwezig kan zijn of kan voorkomen.

- Te veel olie of vet in de atmosfeer
- Bijtende of ontvlambare gassen, vloeistoffen of dampen.
- Omgevingstemperaturen hoger dan 40° C of lager dan -5° C.
- Relatieve vochtigheid boven 95%

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN EN RICHTLIJNEN

- A. Alle bedrading moet in overeenstemming zijn met de huidige IEE-voorschriften of de toepasselijke normen van uw land.**
- B. De bedieningsschakelaar moet worden voorzien van een lokale dubbelpolige werkschakelaar met een contactscheiding van minstens 3 mm.**
- C. Controleer of de netvoeding (spanning, frequentie en fase) overeenkomt met het typeplaatje.**
- D. De bedieningsschakelaar mag alleen worden gebruikt in combinatie met het juiste Vent-Axia product.**
- E. Het wordt aanbevolen om de aansluiting op de aansluitdoos te maken met flexibele kabel/leiding.**
- F. Deze bedieningsschakelaar mag niet worden gebruikt op plaatsen waar hij kan worden blootgesteld aan directe waternevel van slangen enz.**
- G. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke en mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.**
- H. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**
- I. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.**

INSTALLATIE

De controller is alleen geschikt voor opbouwmontage. Verwijder het voorpaneel en zorg ervoor dat de inbouwdoos stevig aan de muur bevestigd is in een goed geventileerde ruimte. Leid de voedings- en belastingskabels door de "knock-out" gaten.

Als de controller op een geleidend (metalen) oppervlak wordt gemonteerd, moet dat oppervlak geaard zijn.

ALGEMENE BEDRADING

WAARSCHUWING:-De regelapparatuur moet tijdens installatie en/of onderhoud worden geïsoleerd van de voeding. De apparatuur moet worden geaard.

Sluit de stroomtoevoer aan op de lokale isolator (via eventuele bedieningselementen) en de belastingtoevoer op de backbox via een geschikte kabelwartel. Raadpleeg het bedradingsschema.

Zorg ervoor dat alle aardverbindingen naar de ventilator(en) gemaakt zijn.


Na het voltooiën en controleren van de aansluitingen op de controller, plaatst u het voordeksel terug en zorgt u ervoor dat het correct op zijn plaats zit. Zorg ervoor dat alle bevestigingen van de kabeldoorvoer/doorvoer en het deksel goed vastzitten om binnendringen van water te voorkomen.

WERKING

Schakel de netvoeding in en selecteer Vooruit of Achteruit via de schuifschakelaar van de regelaar. Controleer de gewenste rotatie van de ventilator en draai de regelknop van Off naar Max en dan naar Min om te controleren of de ventilator correct werkt.


Zorg ervoor dat de ventilator bij de geselecteerde minimumsnelheid vanuit stilstand start voor beide draairichtingen, anders kan oververhitting en schade aan de ventilator optreden.

Deze regelaars zijn niet uitgerust met een resetfunctie. In het geval van een ventilatorstoring is het mogelijk dat de ventilator opnieuw start zonder waarschuwing. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te zorgen voor voldoende veiligheidsvoorzieningen om te voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften.

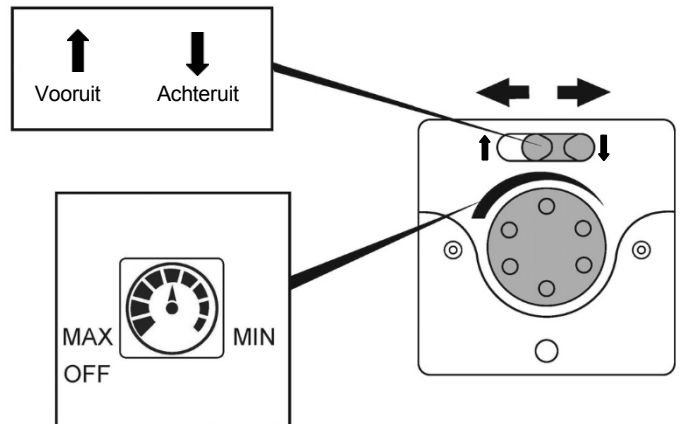

WIRING DETAILS

OPMERKING:- Deze controller is ontworpen voor gebruik met maximaal 3 compatibele plafondventilatoren.

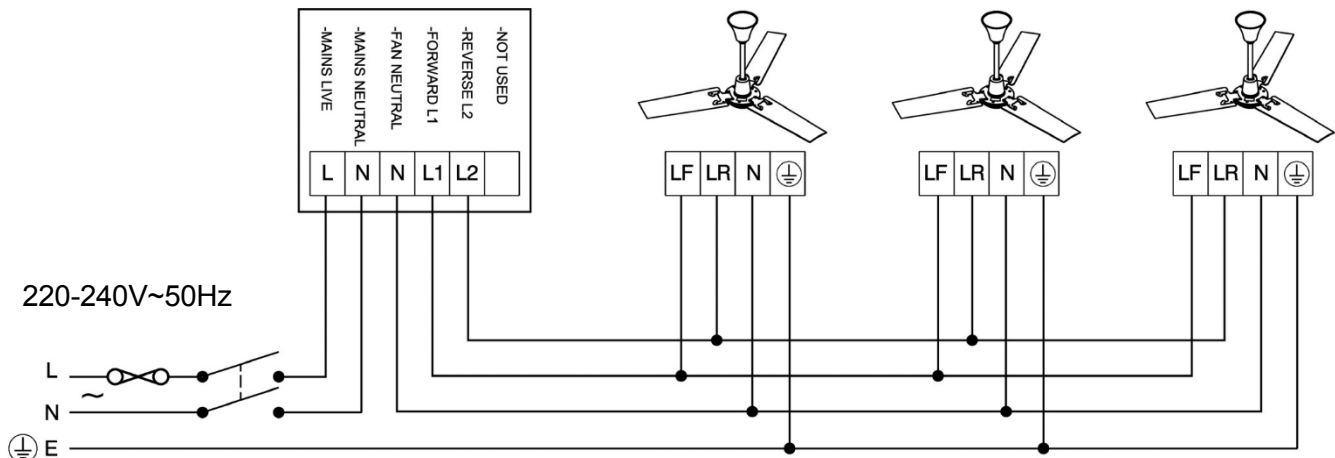

DEZE REGELAAR IS VOORZIEN VAN EEN INTERNE ZEKERING OM DE BEDRADING EN COMPONENTEN VAN DE REGELAAR TE BESCHERMEN. HIJ IS NIET ONTWERPEN OM BESCHERMING TE BIEDEN TEGEN OVERBELASTING VAN DE MOTOR; VOOR DEZE FUNCTIE IS EXTRA REGELAPPARATUUR NODIG.



Verwijdering

Dit product mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle het waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.

De **Vent-Axia** Garantie

Alleen van toepassing op producten geïnstalleerd en gebruikt in het Verenigd Koninkrijk. Neem voor garantiegegevens buiten het Verenigd Koninkrijk contact op met uw plaatselijke leverancier.

Vent-Axia garandeert dit product gedurende 2 jaar na aankoopdatum tegen materiaal- of fabricagefouten. In het geval dat een onderdeel defect blijkt te zijn, zal het product worden gerepareerd, of naar keuze van het bedrijf worden vervangen, zonder kosten, op voorwaarde dat het product:-

- Is geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies die bij elk apparaat worden geleverd.
- Niet is aangesloten op een ongeschikte stroomvoorziening. (De juiste netspanning staat vermeld op het label met de productclassificatie dat op het apparaat is bevestigd).
- Niet is blootgesteld aan misbruik, verwaarlozing of beschadiging.
- Niet is gewijzigd of gerepareerd door een persoon die niet door het bedrijf is geautoriseerd.

INDIEN AANSPRAAK WORDT GEMAAKT OP GARANTIE

Stuur het complete product franco op naar uw oorspronkelijke leverancier of het dichtstbijzijnde Vent-Axia Centrum, per post of persoonlijk bij u langs. Zorg ervoor dat het goed verpakt is en vergezeld gaat van een brief met de duidelijke vermelding "Garantieclaim" met vermelding van de aard van het defect en bewijs van datum en bron van aankoop.

De garantie wordt u aangeboden als een extra voordeel en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Vent-Axia.

www.vent-axia.be
info@vent-axia.be